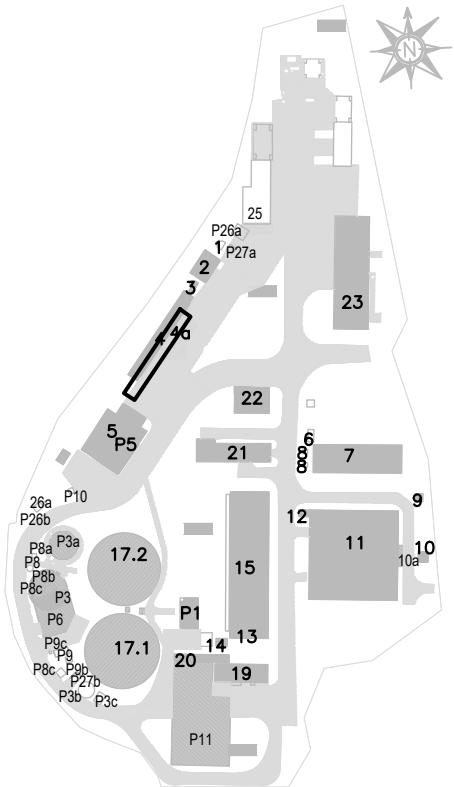





LEGENDA:

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
- drut ocynkowany FeZn Ø8mm
- ZK złącze kontrolne
- połączenie wyrównawcze FeZn 25x4mm
- iglica odgromowa, h=1,5 m
- ⊕ wyprowadzenie bednarki 25x4mm

Uwagi:  
– projektowaną instalację połączyć z systemem uziemienia całego obiektu za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4 mm



		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148			
INWESTOR		PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O. ul. Świecka 68, 89–500 Tuchola			
Nazwa inwestycji		MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI UL. ŚWIECKA 96A, 89–500 TUCHOLA			
Faza	Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI			Nr rysunku
PW					4P03
Skala	Treść rys.	Plan instalacji odgromowej i uziemienia – piaskownik			Ilość rys.
1:100					1
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ELEKTR.	Autor proj.	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/P00E/06	instalacje elektryczne	
12.03.2021	Opracował	inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	instalacje elektr.	
Nr archiw.	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak	POM/0189/PWOE/11	instalacje elektryczne	
4/zp/220					